発電所向　軸受（上部、下部）油槽用

Wako

設計仕様

T－4Y

接地／取付方法
　：タンクトップ（上部）取付
本体構造
　：非防爆（防滴型）
機種区分
　：目視併用式
計測ストローク
　：－150～＋150㎜
遠隔指示伝送
　：不可
接点
　：マイクロスイッチ
設定
　:可変式
検知方式
　：SG方式、SD方式
取付座／接続規格
　：JIS　5K－40A
代表的仕様／用途
　：大気圧
　：温度60℃以下
　：比重0.8以上

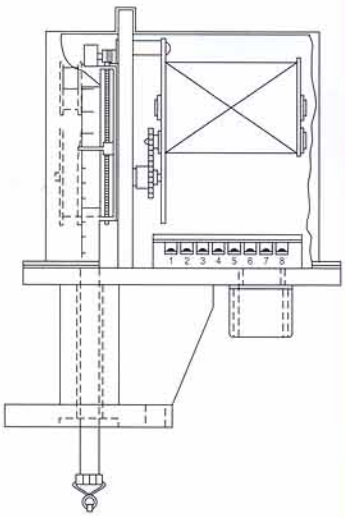

設計仕様

T－4Z

本体構造　耐震型

定格　3頁参照

型式説明

T－□□□
- U：上面視式
- S：側面視式
- Y：密閉型
- Z：耐震型
- 4：マイクロスイッチ
- 6：組付数

BLスイッチ

算出資料　（目視併用レベルスイッチにおける，コネクタ（フロート用パイプ）使用長さ変化に対するフロートの喫水（沈み代 x 値）算出について）

1）液　比　重　1.0，0.88
2）パ　イ　プ　φ10　t＝1.0

SG式

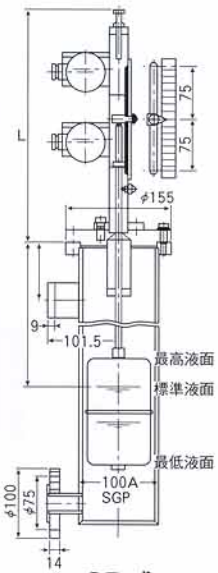

SD式

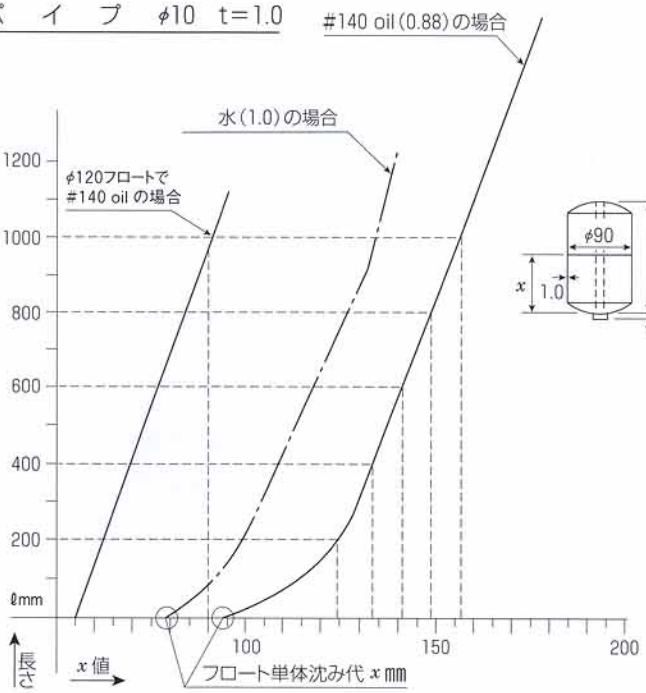

フロートチャンバ長さ設計根拠

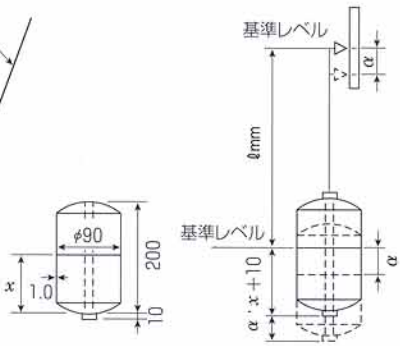

〈例〉基準レベルより $\alpha=50$
　$\ell=600$の場合
　$x=141$
　141＋10＋50＝201
よって基準レベルよりタンク底辺迄201以上必要になります。
（注）目盛表示が±75でしたら x 値は75とした方が良いです。